


2. Pielikums

Objekta inženiertehnisko komunikāciju atslēgšanas un atrašanās vietas

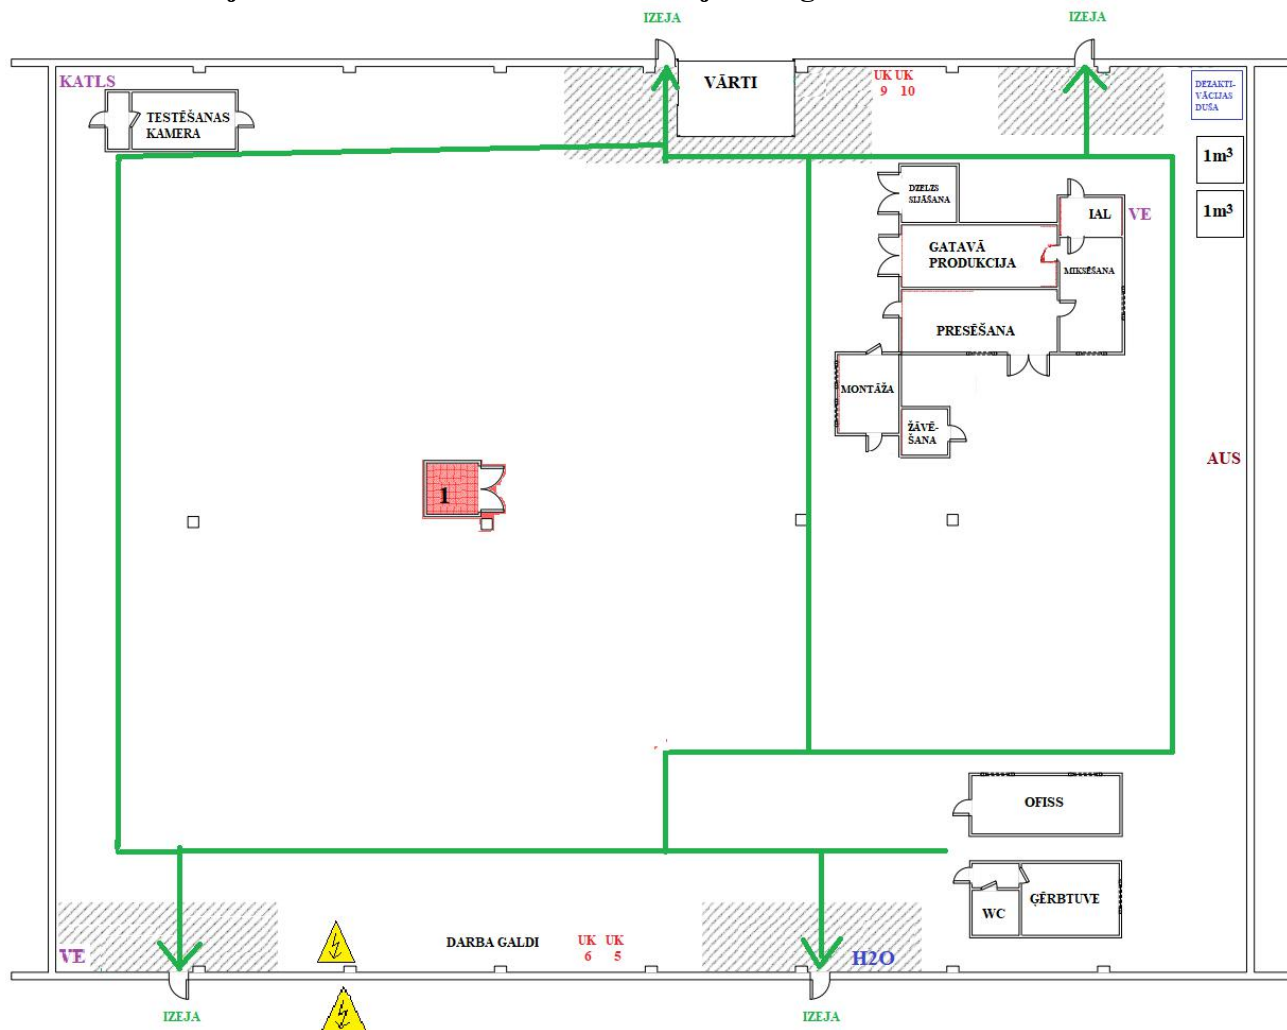

Apzīmējumi:

| | |
|--------------|---|
| 1 | Bīstamās vielas NĀTRIJA AZĪDA atrašanās vieta objektā ANO numurs 1687, |
| H20 | Ūdens atslēgšanas vieta |
| VE | Ventilācijas vadības panelis |
| | Galvenais elektrības sadales skapis |
| AUS | AUS panelis |
| KATLS | Gāzes apkures katls |
| UK | Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvada krāns |
| | |