

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Truwel SIA

Rūpnieciskā mazgāšanas līdzekļu ražotnes

Ziemeļu ielā 19, Liepāja, LV-3405

RĪCĪBAS PLĀNS

UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ

FOSFORA PENTOKSĪDA NOBIRUMU GADĪJUMĀ

Rīcības algoritms ugunsgrēka gadījumā

1. Ja objektā izcēlies ugunsgrēks, ikviena darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot par to VUGD;

VUGD izsaukšanas kārtība

Izsaucot VUGD pa tālruni 112, jāsniedz šāda informācija:

- Ugunsgrēka izcelšanās vietas adrese – Ziemeļu iela 19, Liepāja;
- Informācija par objektu – ražošanas uzņēmums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Truvel SIA;
- Raksturo avāriju: kas noticis, cik lielā apjomā u.c. ugunsdzēsēju operatīvai rīcībai nepieciešamā informācija;
- Vai ir nepieciešama citu dienestu palīdzība (piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība, utt.)
- Jānosauc savs vārds, uzvārds un tālruņa numurs, pa kuru ir iespējams atzvanīt un saņemt papildus informāciju;
- Jāatbild uz citiem VUGD darbinieka uzdotajiem jautājumiem.

Nepārtraukt sarunu pirmajam. Nenolikt klausuli, pirms nav sniegta atbilde uz visiem operatora jautājumiem.


2. Ja automātiskā ugunsaisardzības un trauksmes signalizācijas sistēma (AUTSS) nav nostrādājusi, katra nodarbinātā pienākums ir to iedarbināt, nospiežot trauksmes pogu;
3. AUTSS signāls tiek pārraidīts uz ražošanas ēkas Ziemeļu ielā 19 apsardzes postenī esošo AUTSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtu. Apsardzes postenī diennakti atrodas apsargs un uzrauga sistēmas darbību. Apsargam ir pieejami ģimenes atbildīgo personu tālruņu numuru saraksti, nepieciešamības gadījumā ģimenes locekļi telefoniski tiks informēti par ugunsgrēku vai tā draudiem.
4. Darbinieks, kas pamanījis ugunsgrēku, informē par notikušo objekta atbildīgo personu pa tālruni **+371 25757949**;
5. Ugunsgrēka gadījumā veikt visus iespējamus pasākumus ugunsgrēka likvidēšanai un ierobežošanai, ja tas nerada draudus jūsu veselībai un dzīvībai;
6. Ugunsgrēka gadījumā objekta darbinieki un apmeklētāji nekavējoties evakuējas, vadoties pēc evakuācijas plānā norādītajiem virzieniem un pulcējas drošā pulcēšanās vietā. Evakuāciju vada objekta atbildīgā persona un evakuācijā iesaistās uzņēmuma nodarbinātie. Cilvēki evakuējas pa tuvāko drošāko evakuācijas izeju. Evakuācijas laikā jāseko evakuācijas zīmēm. Evakuējoties nodarbinātie aicina uzņēmuma apmeklētājus evakuēties no uzņēmuma telpām, norādot tiem tuvākās drošākās evakuācijas izejas;
7. Neiet iekšā piedūmotās telpās, izejot no tām, jāturas tuvāk pie sienām un zemāk pie grīdas, ja iespējams, aizsegt elpošanas orgānus (degunu un muti) ar slapju audumu, lai nerastos saindēšanās no dūmiem un tvaika gāzes;
8. Pirmkārt, cilvēki jāevakuē no telpām, kurās ugunsgrēka apstākļos viņu dzīvība un veselība ir visvairāk apdraudēta, kā arī no augšstāviem, atstājot telpu, jāaizver aiz sevis visas durvis un logi, jo svaiga gaisa pieplūde veicina uguns strauju izplatīšanos;
9. Pēc evakuācijas nodarbinātie seko līdzī (līdz glābšanas dienesta vai policijas ierašanās brīdim), lai objektā neiekļūtu nepiederošas personas;
10. Objektā izmantotās elektroiekārtas pirms evakuācijas atslēdz nodarbinātais, kurš trauksmes atskanēšanas brīdī tieši strādā ar konkrēto elektroiekārtu, šādā veidā:
 - izslēdzot iekārtu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ON/OFF;

ja tas neapdraud dzīvību, iekārtu atvieno no elektropadeves, fiziski atslēdzot no elektroapgādes tīkla - izraujot kontaktdakšu no kontaktligzdas;

Inženiertīklus objektā atslēdz tikai objektu apkalpojošās servisa kompānijas pārstāvis. Kontrolējošām personām, inženiertehnisko sistēmu uzraugošajām personām un darbiniekiem līdz brīdim, kad ierodas VUGD, ir pienākums nodrošināt: tehnoloģisko iekārtu, elektroinstalācijas, elektroiekārtu, elektroierīču un inženiertīklu atvienošanas vai pārslēgšanas organizēšanu uz darba režīmu, kas neveicina ugunsgrēka attīstību un neierobežo tā dzēšanu.

11. Gadījumā, ja ir jāatslēdz elektropadeve telpā, objekta atbildīgā persona ziņo Energoceha dispečeram pa tālruni + **371 634 47200** vai + **371 29238072**;
12. Jebkura objekta darbinieka pienākums ir sniegt pirmo palīdzību cietušajiem, NMPD izsaukšana;
13. Materiālo vērtību evakuāciju organizē tikai tad, ja tas netraucē cilvēku evakuācijai un saņemta VUGD atļauja;
14. Pēc VUGD izsaukšanas, objekta atbildīgā persona vai viņa norīkojumā kāds no objekta darbiniekiem, sagaida ugunsdzēsības dienestu;
15. Avārijas vietā, ierodoties VUGD darbiniekiem, objekta atbildīgā persona ziņo par esošo situāciju un veiktajiem pasākumiem notikuma vietā. Nepieciešamības gadījumā objekta darbinieki nodrošina VUGD darbiniekus ar informāciju par tehnoloģiskajām iekārtām, to izvietojumu un tehniskajiem risinājumiem konkrētajā avārijas vietā;
16. Objekta darbinieki rīkojas saskaņā ar VUGD rīkojumiem un sniedz VUGD visu iespējamo atbalstu avārijas pārvaldīšanas pasākumu īstenošanā. Glābšanas un seku likvidācijas darbus objektā un ārpus objekta vada un koordinē VUGD amatpersona, kura pilda glābšanas darbu vadītāja (GDV) pienākumus;

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Truvel SIA civilās aizsardzības sistēmas sakaru, apziņošana un informācijas apmaiņas SHĒMA ugunsgrēka gadījumā

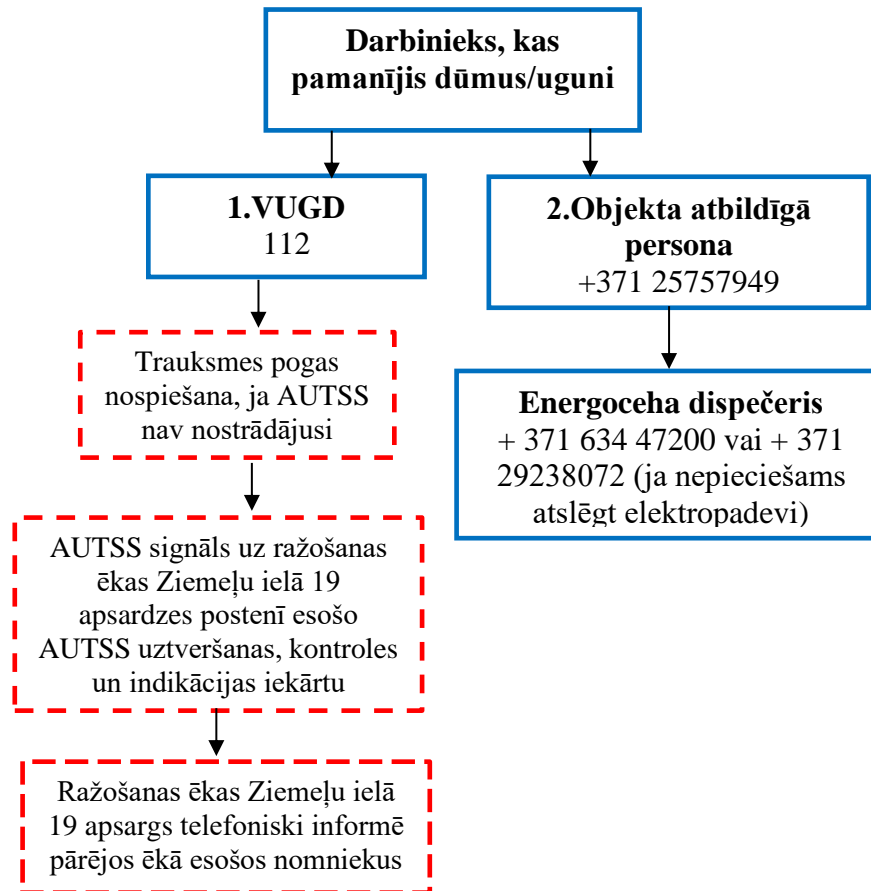

Rīcības algoritms fosfora pentoksīda nobirumu gadījumā

Fosfora pentoksīds ir balta pulverveida viela. Vislielākā iespēja fosfora pentoksīdam izbirt ir tvertnes "T6" zonā, kur tiek atvērtas fosfora pentoksīda mucas un fosfora pentoksīds tiek iebērts tvertnē "T6".

1. Ja notikusi fosfora pentoksīda izbiršana, objekta darbinieki norobežo negadījuma vietu;
2. Objekta darbinieki, apmeklētāji u.c. objektā esošas personas, kuras nav apgādātas ar individuālajiem līdzekļiem (IAL), tiek evakuētas no negadījuma vietas;
3. Fosfora pentoksīda nobirumus, neradot putekļus, objekta darbinieki savāc ar lāpstu vai saslaucot;
4. Nobirušo produktu nedrīkst uzmazgāt ar ūdeni;
5. Par jebkuriem fosfora pentoksīda nobirumiem objekta darbinieki informē objekta atbildīgo persona pa tālruni **+371 25757949**;
6. Objekta atbildīgā persona, izvērtējot situāciju, lemj par tālāko rīcību ar savākto materiālu;
7. Ja savāktais materiāls ir tīrs, bez piejaukumiem, tas tiek atgriezts ražošanā;
8. Ja savākto materiālu nav iespējams atgriezt ražošanā, to ievieto metāla mucās īslaicīgai uzglabāšanai un pēc tam nodod bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam;
9. Ja fosfora pentoksīds nonācis objekta kanalizācijas sistēmā, objekta atbildīgā persona informē:
 - SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" dispečeri pa diennakts tālruni + **371 634 36000**
 - Valsts vides dienestu pa diennakts tālruni + **371 26338800**.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Truvel SIA civilās aizsardzības sistēmas sakaru, apziņošana un informācijas apmaiņas SHĒMA fosfora pentoksīda nobirumu gadījumā

